

TEK İSKELETLİ -ÇİFT KAT ALÇI LEVHA

BD100/50
BD125/75
BD150/100

iK 12,5 mm alçı levha ile


Metal bir iskeletin her iki yüzüne çift ALLEV alçı levhanın vidalanması ile oluşturulan taşıyıcı olmayan Bölme Duvar



KULLANIM ALANLARI ANA ÖZELLİKLER

- Tek kat alçı levha ile yapılan tek iskeletli bölme duvarlara göre daha yüksek ses yalıtım ve yangın dayanım performansına sahiptir.
- Geleneksel duvar sistemlerine göre (tuğla, gazbeton, bimsblok vb.), uygulaması basit, hızlı ve ekonomik bir sistemdir.
- Mekanik performans açısından, yükseklik en fazla 7,8 m, ortalama ağırlık ise 39-40 kg/m²'dir.
- Sahip olduğu ses ve ısı yalıtım performansı, duvar boşluğunda yalıtım malzemeleri kullanılması durumunda artar.
- Sistemin ses yalıtım performansı 42-54 dB arasındadır.
- ALLEV kırmızısı kullanılması durumunda, sistemin yangın dayanımı EI 120'dir.
- Bölme duvarın iki yüzü arasında oluşan yapısal boşluktan her türlü tesisat kolaylıkla geçirilir.

- Konutlar
- Ofis ve yönetim binaları
- İş ve alışveriş merkezleri
- Oteller
- Hastaneler
- Sinema ve tiyatro salonları
- Sanayi yapıları



7,8 m



39-40 kg/m²



42-54 dB



EI 120

P E R F O R M A N S										
Bölme Duvar Tipi	DC - PROFİL		Aks Aralığı (cm)	Yükseklik (en fazla) (m)		Alçı levha adet, tip ve kalınlık	Ortalama Ağırlık (kg/m ²)	Ses Yalıtımı (dB)		Yangın Dayanımı (*)
	Tipi (mm)	Et Kalınlığı (mm)		TEK C Profil [Çift C Profil] [Mineral Yünlü	Mineral Yünlü	
BD 100 / 50	50 x 35 (ekoprofil)	0,5	60	3,80	4,80	4 adet iK 12,5 mm	39	42	51	EI 120 (F120)
			40	3,90	4,95					
		0,6	60	3,85	4,85					
			40	3,95	5,00					
	50 x 47	0,5	60	3,85	4,85					
			40	4,00	5,05					
		0,6	60	3,90	4,95					
			40	4,10	5,15					
BD 125 / 75	75 x 35 (ekoprofil)	0,5	60	4,70	5,95	4 adet iK 12,5 mm	39	44	53	EI 120 (F120)
			40	4,90	6,15					
		0,6	60	4,80	6,05					
			40	5,00	6,30					
	75 x 47	0,5	60	4,80	6,05					
			40	5,05	6,35					
		0,6	60	4,90	6,15					
			40	5,15	6,50					
BD 150 / 100	100 x 35 (ekoprofil)	0,6	60	5,65	7,15	4 adet iK 12,5 mm	40	45	54	EI 120 (F120)
			40	5,95	7,55					
	100 x 47	0,6	60	5,80	7,35					
			40	6,15	7,80					

KISALTMALAR

- **BD100/50** kısaltmasında, **BD** Bölme Duvar'ı, **100** (mm) toplam duvar genişliğini, **50** (mm) kullanılan profil genişliğini belirtmektedir.
- **iK** kısaltması "İnceltilmiş Kenar"lı alçı levhayı belirtmektedir.

YÜKSEKLİK DEĞERLERİ

- Bölme duvara etkiyen basınç 20 kgf/m² ve en fazla sehim h/360 alınarak Eureka yazılımı kullanılarak ALLEV beyazı için hesaplanmıştır. (h: duvar yüksekliği)

ORTALAMA AĞIRLIK DEĞERLERİ

- ALLEV beyazı ve ALLEV yeşili için verilmiştir; bu değerler ALLEV kırmızısı ve ALLEV bordosu için 4 kg/m² artırılmalıdır.
- Bölme duvar boşluğunda kullanılacak yalıtım malzemesinin ağırlığına göre 1,5-5 kg/m² artırılmalıdır.

SES YALITIM DEĞERLERİ

- Rw cinsinden Insul yazılımı kullanılarak hesaplanmış, bu değerler laboratuvar testleri ile karşılaştırılarak oluşturulmuştur.
- Bu değerler hesaplanırken kullanılan mineral yünlerin teknik özellikleri aşağıdaki gibidir:

- 1 Camyünü ara bölme levhası - 50 mm (d=28-30 kg/m³)
- 2 Camyünü ara bölme levhası - 75 mm (d=28-30 kg/m³)
- 3 Camyünü ara bölme levhası - 100 mm (d=28-30 kg/m³)

*YANGIN DAYANIM DEĞERLERİ

- ALLEV kırmızısı veya ALLEV bordosu için geçerlidir.
- **EI 120** kısaltması, TS EN 13501-1'e göre "E=Bütünlük" ve "I=Yalıtım" cinsinden "120 dakika yangın dayanımı"nı belirtmektedir.

ALLEV alçı levha çeşitleri

- | | | | |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| • ALLEV beyazı | Alçı levha | A | |
| • ALLEV yeşili | Su emme oranı azaltılmış alçı levha | H1-H2 | (TS EN 520'ye göre) |
| • ALLEV kırmızısı | Yangın dayanımı artırılmış alçı levha | F | |
| • ALLEV bordosu | Yangın dayanımı artırılmış ve su emme oranı azaltılmış alçı levha | FH1-FH2 | |

Detay Çizimleri






BÖLME DUVAR KESİTİ
TEK İSKELETLİ
ÇİFT KAT ALÇI LEVHA
(Döşeme Üzerine)

DETAY NO

BD_K_Tİ_ÇK01

ÖLÇEK

1/5

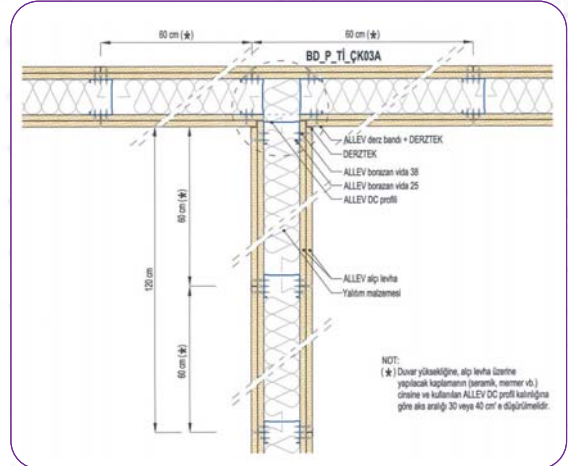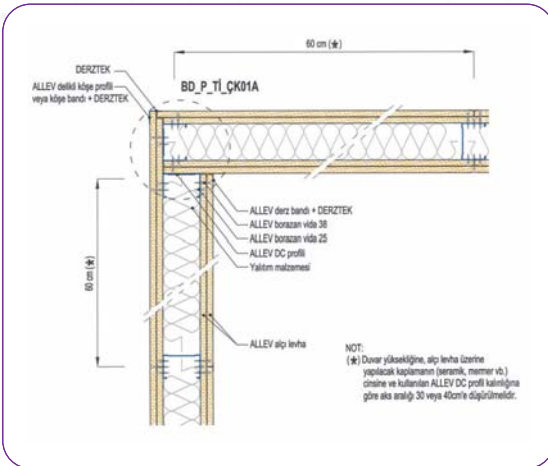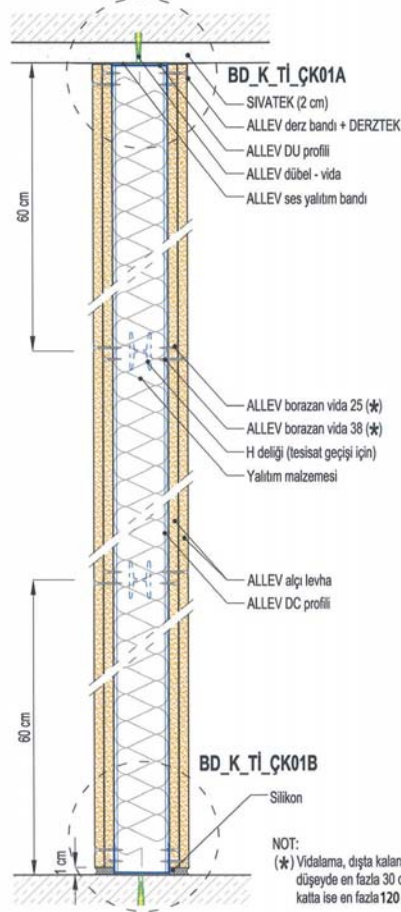

Bu sistem ile ilgili daha fazla detay için Lafarge Dalsan Mimari Detay Çizimleri CD'sine bakınız.

Teknik Şartname

TARİF

Projesine ve detay çizimlerine göre; TS EN 14195'e uygun galvanizli çelik sacdan ALLEV Duvar U-profilleri (DU50-DU75-DU100) ve ALLEV Duvar C-profillerinin (DC50-DC75-DC100) hazırlanması; DU ve yan duvarlara tutturulacak DC profillerinin altına ses yalıtım bandı yapıştırılması; DU profillerinin plastik dübel ve vida kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi; DC profillerinin kesilmesi; DC profillerinin 60 cm (veya 40 cm) aralıklarla DU profillerinin arasına geçirilmesi; TS EN 520'ye uygun iK12,5 mm ALLEV alçı levhanın ilk katının 25 mm'lik, ikinci katının 38 mm'lik borazan vidalarla DU ve DC profillerine sabitlenmesi; bu işlemin duvarın diğer yüzünde aynı şekilde yapılması; DERZTEK derz dolgu alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması; vida başlarının derz dolgu alçısıyla kapatılması; kendinden yapışkanlı cam elyaf derz bandının alçı levha ek yerlerine yapıştırılması; bant üzerine derz dolgu alçısı uygulanması suretiyle bölme duvarın oluşturulması için her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m² bedelidir.

ÖZELLİKLER

- Bölme duvar tipi
- Bölme duvar genişliği
- Profil genişliği
- DC profil tipi
- Profil et kalınlığı
- Profil aks aralığı ve sayısı
- Bölme duvar yüksekliği
- Alçı levha tip ve kalınlık
- Bölme duvar ağırlığı
- Ses yalıtım değeri
- Alçı levhanın yangın sınıfı
- Bölme duvarın yangın dayanımı

ÖRNEK

BD 100/50
100 mm
50 mm (DU profili)
50 x 47 (taban genişliği = 49 mm, kanat yüksekliği = 47 mm)
0,50 veya 0,60 mm
Aks aralığı = 60 cm (veya 40 cm); Tek profil (veya sırt sırta çift profil)
3,85 m
ALLEV beyazı iK12,5 mm
39 kg/m ²
42 dB (Rw'ye göre), mineral yünsüz
A2-s1, d0 (TS EN 520'ye göre)
EI 120 (ALLEV kırmızısı veya ALLEV bordosu ile)

ÖLÇÜ

Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır. 0,50 m²'den küçük boşluklar düşülmez.


EK BİLGİLER

- Ses ve ısı yalıtım performansını artırmak için uygun tip, kalınlık ve yoğunlukta yalıtım malzemesi kullanılması
- Kapı boyutuna göre, kapı boşluklarının bırakılması ve kasa sabitleme için gerekli işlemlerin yapılması
- Elektrik, su, mekanik, ses ve havalandırma tesisat boşluklarının açılması
- Bölme duvar köşelerinde, delikli köşe profili veya köşe bandı kullanılması
- Pürüzsüz ve yekpare bir yüzey elde etmek için SATEN TEK saten perdah alçısı çekilmesi

İLGİLİ STANDARTLAR ve KAYNAKÇA

- TS EN 520 Alçı Levhalar - Tarifler, Gereklere ve Deney Metotları
- TS EN 14195 Alçı Levha Sistemlerinde Kullanılan Metal Çerçeve Bileşenleri
- TS EN 13963 Derz Malzemeleri - Alçı Levhalar için - Tarifler, Gereklere ve Deney Metotları
- Lafarge Dalsan Alçı Levha Uygulama Kitapçığı
- Lafarge Dalsan Alçı Uygulama Kitapçığı

Kesit ve Malzeme Analizi

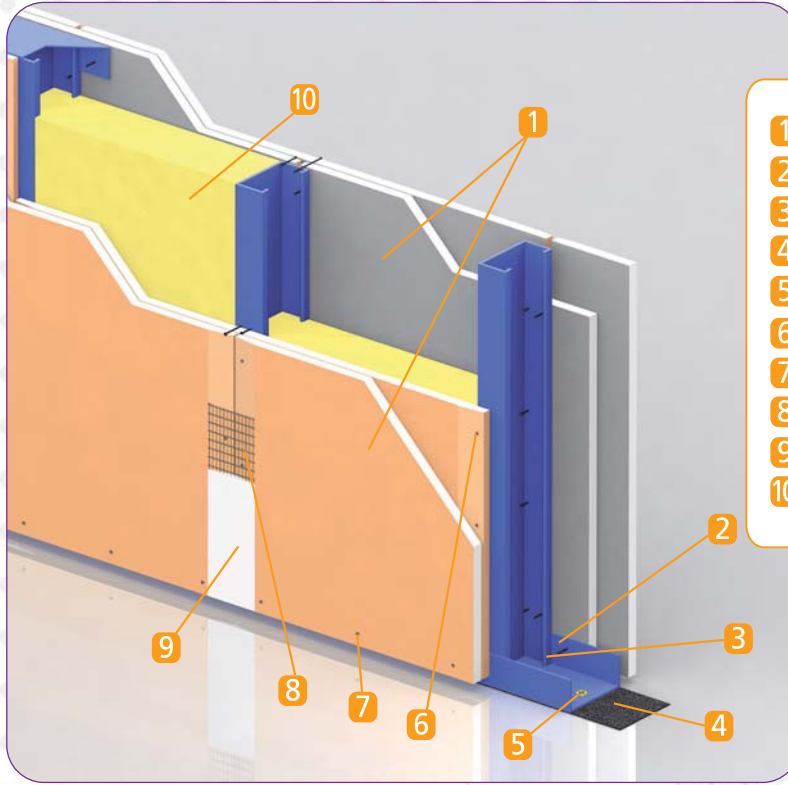

- 1 ALLEV alçı levha
- 2 ALLEV DU profili
- 3 ALLEV DC profili
- 4 ALLEV ses yalıtım bandı
- 5 ALLEV dübel-vida
- 6 ALLEV borazan vida 25
- 7 ALLEV borazan vida 38
- 8 ALLEV derz bandı
- 9 DERZTEK derz dolgu alçısı
- 10 Yalıtım malzemesi

2,50 m YÜKSEKLİKTE 1m² BÖLME DUVAR için
% 5 fire hesaba katılmıştır. Miktarlar yaklaşık olup, proje detayına göre farklılık gösterebilir.

Malzeme Adı	Tek Profil [Çift Profil] [
	x=60	x=40	x=60	x=40
ALLEV alçı levha	4,20 m ²			
ALLEV DU profili	0,90 m			
ALLEV DC profili	2,30 m	3,00 m	3,80 m	5,50 m
ALLEV ses yalıtım bandı	1,00 m			
ALLEV dübel-vida	2,6 adet			
ALLEV borazan vida 25	6 adet	8 adet	6 adet	8 adet
ALLEV borazan vida 38	25 adet	32 adet	32 adet	48 adet
ALLEV derz bandı	3,20 m			
DERZTEK derz dolgu alçısı	0,80 kg			
SATENTEK saten perdah alçısı	her 1 mm kalınlık için 1 kg/m ²			
Yalıtım malzemesi (isteğe bağlı)	1,05 m ²			
ALLEV delikli köşe profili (ALLEV köşe bandı)	(kat yüksekliği) x (köşe sayısı)'na göre değişir			

x=60, ALLEV DC profili aks aralıklarının 60 cm olduğunu belirtmektedir.

Uygulama

- 1 Bölme duvarın konumu belirlenir.
- 2 **ALLEV Duvar U-profilleri**'nin (DU50-DU75-DU100) sabitleneceği hat, taban ve tavana işaretlenir.
- 3 DU profilleri, yapılacak bölme duvarın uzunluğuna göre hazırlanır ve kesilir.
- 4 **ALLEV Duvar C-profilleri** (DC50-DC75-DC100) tavan yüksekliğinden 1 cm kısa kesilir.
- 5 Sabitleme öncesi, DU profillerinin ve yan duvarlara tutturulacak DC profillerinin altlarına, kullanılan profil genişliğine göre (50-75-100 mm) **ALLEV ses yalıtım bandı** yapıştırılır.
- 6 DU profilleri, taban ve tavana **ALLEV dübel-vida** (8 mm plastik dübel ve 45 mm vida) kullanılarak 60 cm aralıklarla sabitlenir.
- 7 DC profilleri aks aralıkları 60 cm olmalıdır. (Alçı levha üzerine seramik, mermer vb. malzemeler uygulanması durumunda aks aralığı 40 cm'ye düşürülmelidir.)
- 8 DC profilleri, DU profillerinin arasına geçirilir. (Kapı ve pencerelerin kenar ve lentoları haricinde DC profilleri DU profillerine sabitlenmez.) İlk DC profili, mevcut duvara 60 cm aralıklarla dübel-vida ile sabitlenir.
- 9 **ALLEV alçı levhalar** (12,5 mm), maket bıçağı ile tavan yüksekliğinden 1 cm kısa kesilerek kaplamaya geçilir. Alçı levhanın kısa kenarı ile kesilmiş kenarlarına sabitleme öncesi pah açılır.
- 10 Alçı levhanın üst kenarı tavana olabildiğince yanaştırılır, alt kenarı ile taban arasında ise 1 cm boşluk bırakılarak kaplamaya bir yüzden bir tam alçı levha ile başlanır. Alçı levhalar, DC profillerinin kanatlarını ortalamalıdır.
- 11 Alçı levhanın ilk katı 25 mm'lik **ALLEV borazan vidalar** ile düşeyde 120 cm aralıklarla ve şaşırtmalı olarak DU ve DC profillerine sabitlenir. Vida başları, alçı levha ile hemiyüz olmalı ancak kartonu delip çekirdeğe girmemelidir.
- 12 İkinci katın kaplamasına, derzleri şaşırtmak amacıyla yarım levha ile başlanır ve alçı levhalar 38 mm'lik borazan vidalarla düşeyde 30 cm aralıklarla şaşırtmalı olarak DU ve DC profillerine sabitlenir.
- 13 Diğer yüzün kaplamasına geçilmeden önce bölme duvar boşluğunda yer alacak tesisat işleri bitirilir. (Elektrik kabloları, temiz ve pis su boruları vb.)
- 14 Yalıtım malzemesi kullanılacak ise diğer yüzün kaplamasına geçilmeden önce bu malzemeler DC profillerinin arasına sıkıştırılarak döşenir.
- 15 Karşılıklı yüzlerdeki derzleri şaşırtmak amacıyla diğer yüzün kaplamasına yarım levha ile başlanır ve vidalama 11. - 12. adımlarda anlatıldığı biçimde yapılır.
- 16 **DERZTEK** derz dolgu alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılır.
- 17 Alçı levha yüzeyi üzerinde çıkıntı yapan vida başları kontrol edilerek, yüzey ile hemiyüz olacak şekilde tornavida ile sıkılır ve derz dolgu alçısıyla kapatılır.
- 18 **ALLEV derz bandı**, alçı levha derzlerini ortalayacak şekilde bastırılarak yapıştırılır.
- 19 Derz bandı üzerine ilk kat derz dolgu alçısı 10 cm genişliğinde uygulanır. Kuruması için en az iki saat beklenir, daha sonra yüzeydeki pürüzlülükler giderilerek, ikinci kat derz dolgu alçısı 20 cm genişliğinde uygulanır.

UNUTMAYINIZ

- Islak hacimlerde, DU profillerinin suyla temasını önleyecek koruyucu bant veya naylon kullanmayı
- DC profilleri'nin DU profillerine sabitlenmesi gerektiğinde **ALLEV perçin makası** kullanmayı
- Vitriyilerin sabitleneceği **ALLEV vitrifiye askısı**'nı bölme duvar içine önceden yerleştirmeyi
- Ağır kapılar ve geniş pencereler için ek DC profili, ahşap takoz veya kutu profil takviyesi kullanmayı
- Bölme duvar köşelerinin dikliğini sağlamak ve darbe dayanımını artırmak amacıyla köşe profili veya köşe bandı kullanmayı
- Pürüzsüz ve yekpare bir yüzey elde etmek için **SATENTEK** saten perdah alçısı çekmeyi